


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
Пермский филиал  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

Телефон: (499) 262-15-93 факс: (495) 607-44-63 E-mail: [fcw@mail.ru](mailto:fcw@mail.ru)


Место фактического осуществления деятельности: 614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Боровая, 20  
Телефон: (342) 230-29-32 факс: 230-24-46 E-mail: [fbuz-zhd.perm@mail.ru](mailto:fbuz-zhd.perm@mail.ru)

АТТЕСТАТ аккредитации  
№ RA.RU.21ЯЮ31 от 18.03.2016

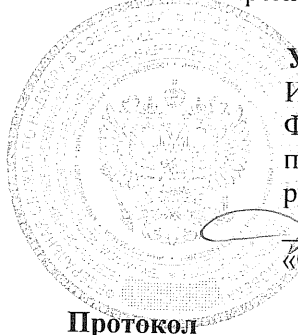

**УТВЕРЖДАЮ:**

И. о. главного врача Пермского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
по железнодорожному транспорту»,  
руководителя ИЛЦ

 В.В. Дорофеева  
«02» апреля 2018 года

**Протокол**


**лабораторных испытаний**  
№ 4353 от «02» апреля 2018 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО «Пермтрансжелезобетон»
- 2. Юридический и фактический адрес:** 617050, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2
- 3. Место отбора проб:** водоразборный кран в терапевтическом кабинете медпункта
- 4. Наименование проб, дата изготовления:** горячая вода, 27.03.2018
- 5. Изготовитель проб:** АО «Пермтрансжелезобетон»
- 6. Дата и время отбора проб:** 27.03.2018 в 10<sup>30</sup>
- 7. Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб:** помощник врача по общей гигиене  
О.Л. Субботина  
**Представитель объекта, в присутствии которого проводился отбор проб (должность, Ф.И.О.):**  
начальник ПСЦ А.В. Артёмов
- 8. Дополнительные сведения:** производственный контроль по договору от 01.06.2017 № 61/2017
- 9. Условия, дата и время доставки проб в ИЛЦ:** в соответствии с НД, 27.03.2018, в 14<sup>00</sup>
- 10. НД на продукцию:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.01.2010, 28.06.2010)
- 11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.01.2010, 28.06.2010)
- 12. Код проб:** 4353К-В-хб-18

№ n/n	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью/ не определен	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>Наименование пробы:</b> горячая вода из водоразборного крана в терапевтическом кабинете медпункта <b>Номер пробы:</b> 4353				
<i>Химические исследования</i>				
Регистрационный номер: 2197 дата начала испытаний: 27.03.2018				
дата выдачи результата: 29.03.2018				
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С, баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С, баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164
3	Цветность, градусы	3,3+/-1,0	Не более 20	ГОСТ 31868
4	Мутность, ЕМФ	< 1,0	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
<i>Микробиологические исследования</i>				
Регистрационный номер: 2162 дата начала испытаний: 27.03.2018				
дата выдачи результата: 30.03.2018				
1	ОМЧ (общее микробное число), КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ (общие колиформные бактерии), КОЕ в 100,0 мл	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), КОЕ в 100,0 мл	Не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<i>Паразитологические исследования</i>				
Регистрационный номер: Дата начала испытаний: -				
Дата выдачи результата: -				
1	-	-	-	-

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Помощник врача по общей гигиене

  
О. Л. Субботина  
подпись

**Дополнительные сведения (мнения, толкования):** не требуются.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Свердловский Дорожный филиал**

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Пермский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 1-й Басманный д. 8, стр. 2, телефон/факс: 8 (499) 262-15-93	Аттестат аккредитации № RA.RU.710131 от 01.03.2016
Юридический адрес: 614046, г. Пермь, ул. Боровая, д. 20, телефон/факс: 8 (342) 230-29-32, 230-24-46	
ИДН 1057701020816 7701351634	

Ф 22 ДП ОИ 02.04.01.2015


**УТВЕРЖДАЮ:**

И. о. главного врача Пермского филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии по железнодорожному  
транспорту»,

заместителя технического директора

В.В. Дорофеева

«05» апреля 2018 г.

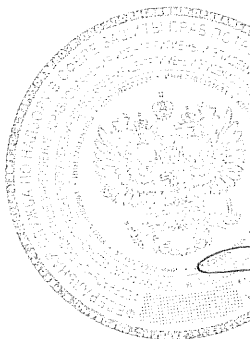

Инспекционный № 844.3.Д от «05» апреля 2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам лабораторно-инструментальных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 4353 от «06» марта 2018 г.**

**Наименование объекта, где проведены исследования:** АО «Пермтрансжелезобетон»

**Наименование заказчика экспертизы:** АО «Пермтрансжелезобетон», расположенное по адресу: 617050, Пермский край, Краснокамский район, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2

**Юридические основания для проведения экспертизы:** производственный контроль по договору от 01.06.2017 № 61/2017

**Вид исследования и условия отбора и доставки проб, проведения замеров:** проба питьевой воды, отобранная в 10 часов 30 минут 27.03.2018 из водоразборного крана в санитарно-гигиеническом кабинете медпункта АО «Пермтрансжелезобетон», расположенном по адресу: 617050, Пермский край, Краснокамский район, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2, на химические и микробиологические показатели, доставлена в 14 часов 00 минут 27.03.2018 в соответствии с НД

**Наименование поступивших на экспертизу протоколов исследований с актами отбора проб или проведения замеров, условия транспортировки проб или проведения замеров:** протокол лабораторных испытаний № 4353 от «02» апреля 2018 г. с актом отбора проб воды от «27» марта 2018 г.

«Пермтрансжелезобетон», расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2 **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.02.2010, 28.06.2010) по химическим и микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**


#### **На основании выше изложенного:**

Представленная проба № 4353 горячей воды из водоразборного крана в терапевтическом кабинете медпункта АО «Пермтрансжелезобетон», расположенного по адресу: 617050, Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверята, ул. Комсомольская, 2, **соответствует (не соответствует) государственным санитарным нормам и правилам:**

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 07.04.2009, 25.02.2010, 28.06.2010) по химическим и микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний.

Исполнил:


Врач по коммунальной гигиене, эксперт  
Сертификат от 28.12.2016 № 10018



Н.А. Трящина

Проверил:

Врач по общей гигиене, эксперт  
Сертификат от 28.12.2016 № 10014



В.В. Дорофеева